

# ABS 15-40mm

*Osadnik*




## SPECYFIKACJA

<b>Ciśnienie :</b>	2500 kPa / 360 psi
<b>Temperatura</b>	-30°C to +100°C / -22°F to +212°F
<b>Materiał:</b>	
- <b>Osadnik:</b>	300u (=50 oczek) stal nierdzewna
- <b>Korpus:</b>	Mosiądz kuty ASTM CuZn39Pb2
- <b>Kula:</b>	Chemicznie niklowany galwanicznie mosiądz
- <b>Przyłącza:</b>	Stop mosiądzu ISO lub NPT
- <b>Pierścień uszczelniający:</b>	EPDM
<b>Zaślepki :</b>	1/4" ISO

## Wymiary i wagi (NOMINALNE) (wymiary w mm za wyjątkiem uwag)

Model	DN	L	H1	H2	Przyłącza C <sup>1</sup>			Waga (kg.)
					ISO gwint wew.	ISO gwint zew.	Zacisk	
ABS1	15mm	122	49	33	22	25	20	0.8
	20mm				22	25	20	
	25mm				-	39	22	
ABS2	25mm	162	74	42	35	40	34	2.1
	32mm				35	40	37	
	40mm				40	42	-	

Uwaga 1: dotyczy długości przyłączy do długości korpusu.

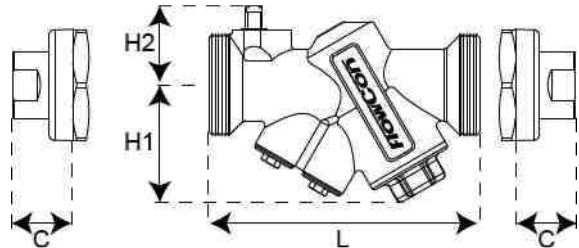

## WYBÓR NUMERU MODELU

Wprowadź DN korpusu:

1=ABS1 (przyłącze 15/20/25mm) 2=ABS2 (przyłącze 25/32/40mm) -

Zostaw puste - niezaślepienie B=króćce pomiarowe ciśnienia/temperatury P=korek

Wprowadź rodzaj przyłączy:

Korpus DN	Gwint wewnętrzny	Gwint zewnętrzny	Zacisk
Przyłącze 15-25mm, 1/2"-1"	E=15mm=1/2" F=20mm=3/4"	H=15mm=1/2" I=20mm=3/4" J=25mm=1"	K=15mm L=18mm M=22mm
Przyłącze 25-40mm, 1"-1 1/2"	G=25mm=1" P=32mm=1 1/4" F=40mm=1 1/2"	J=25mm=1" S=32mm=1 1/4" T=40mm=1 1/2"	N=28mm W=35mm

Wprowadź standard połączenia:


I=ISO N=NPT

Wprowadź osadnik:

Zostaw niewypełnione gdy bez osadnika S=osadnik, oczka 50


Przykład: ABS1 P E.E.I.S= ABS1-korpus z korkami 2x15mm ISO gwint wewnętrzny z osadnikiem.

ABS

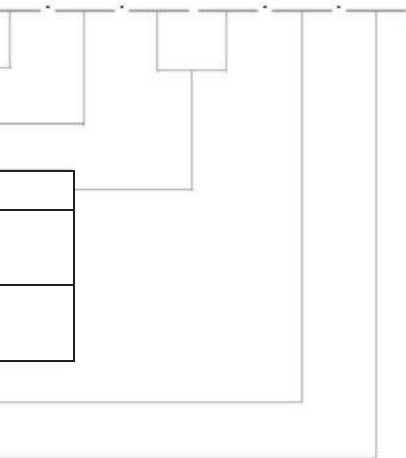

## AKCESORIA

- Osadnik, oczka 50: ACC609002 (DN15/20/25) / ACC609003 (DN25/32/40)
- Zaworek ciśnienia/temperatury: 2xACC00101
- Zaślepka: ACC0080 (DN15/20/25) / ACC0081 (DN25/32/40) (cap for flushing out the system)
- Odpowietrznik: ACC0082 (DN15/20/25) / ACC0083 (DN25/32/40) (zaślepka pod zawór odwadniający)
- Odwadniacz: ACC913302
- Klucz do regulacji: ACC0001 (klucz do obracania zaworu kulowego).

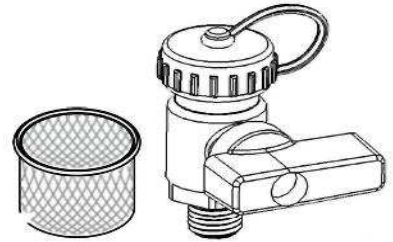

Osadnik<sup>v</sup>

Odwadniacz

## SPECYFIKACJA OGÓLNA

### 1. OSADNIK ABS

- 1.1. Klient powinien zainstalować osadnik w miejscu wskazanym na rysunku.
- 1.2. Zawór zawiera osadnik i całkowicie wyodrębniony zawór kulowy.

### 2. KORPUS ZAWORU

- 2.1. Korpus zaworu jest z mosiądzu kutego ASTM CuZn39Pb2, obliczony na nie mniej niż 2500 kPa przy +100°C.
- 2.2. Zawór kulowy jest z chemicznie niklowanego galwanicznie mosiądzu (ASTM CuZn39Pb2).
- 2.3. Opcjonalnie króćce pomiarowe ciśnienia/temperatury powinny być dostępne dla wszystkich DN zaworu.
- 2.4. Odwadniacz jest dostępny dla wszystkich DN zaworu.

## ZMIANY

Zetkama nie odpowiada za błędy w wersji drukowanej.