



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Certifikační orgán certifikující produkty
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
Product Certification Body

CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo:
Number: **E-30-00543-17**

Držitel certifikátu – výrobce:
Owner of Certificate – Manufacturer: ZETKAMA Sp. z o.o.
3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia
Polsko – Poland

Výrobky:
Products: Jednocestné zpětné ventily F.400 a F.401
Non-return check valves F.400 and F.401

Typové označení:
Type designation: viz 2. a 3. strana
see Page 2 and 3

Aplikovaná harmonizovaná norma:
Applied harmonized standard: ČSN EN 12050-4:2002, Tab. ZA.1

Podklad pro vydání certifikátu:
Basis of Certificate issuance: Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku
č. 1015-CPR-30-13424 ze dne 2017-05-29
Report on assessment of the performance of construction
product 1015-CPR-30-13424 of 2017-05-29

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebních výrobků v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebních výrobků.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction products in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation – CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction products.

This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.

Brno, 2017-05-29




Ing. Pavel Šticha
ředitel pro certifikaci
Director for Certification

E-30-00543-17, strana – page 1 (3)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic


www.szutest.cz





Specifikace variant:
Specification of versions:


Varianty výrobku a technická specifikace (F.400):
Product versions and technical specifications (F.400):

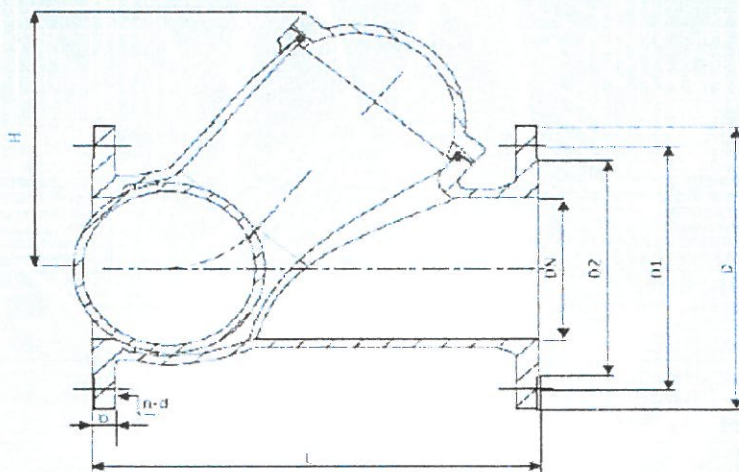

DN	L	D	EN1092-2-PN10			EN1092-2-PN16			b	H	KV5	
			D1	D2	n-d	D1	D2	n-d				
mm												Kg
40	180	150	110	84	4-19	110	84	4-19	19	90	70	7
50	200	165	125	99	4-19	125	99	4-19	19	100	90	8
65	240	185	145	118	4-19	145	118	4-19	19	125	140	12
80	260	200	160	132	8-19	160	132	8-19	19	136	253	15
100	300	220	180	156	8-19	180	156	8-19	19	185	369	22
125	350	250	210	194	8-19	210	184	8-19	19	196	642	34
150	400	285	240	211	8-23	240	211	8-23	19	265	962	45
200	500	340	295	266	8-23	295	266	12-23	20	330	1990	80
250	600	405	350	319	12-23	355	319	12-28	22	420	3100	135
300	700	460	400	370	12-23	410	370	12-28	24,5	480	4100	200
350	800	52	460	429	16-23	-	-	-	26,6	617	5050	300
400	900	580	515	480	16-23	-	-	-	28	680	6500	600
500	1150	715	620	582	20-28	-	-	-	31,5		7800	800



Varianty výrobku a technická specifikace (F.401):
Product versions and technical specifications (F.401):

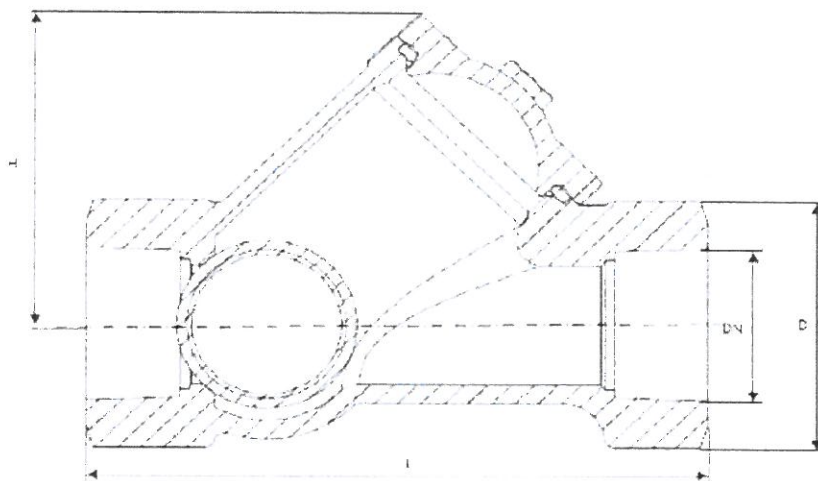

DN	L	H	D1	Kvs	
mm	kg				
25	120	64	45	-	1.5
32	135	72	50	24	2.0
40	145	85	60	54	2.7
50	175	100	70	70	3.5
65	200	125	90	115	5.0
80	240	160	100	185	7.6

